

目覚めの一杯、
寝る前の一杯。
しっかり水分、
元気な毎日!!
健康のため水を飲もう推進運動

三芳水道企業団情報誌

三水通信

第3号

平成20年11月10日発行

HPアドレス http://www.awa.or.jp/home/pww_344/

発行：三芳水道企業団
〒294-8601
館山市北条1145-1
館山市役所内
電話 0470-22-3729
FAX 0470-22-2220

三芳水道企業団の情報誌「三水通信第3号」をお届けします。
本号では、企業団の平成19年度決算の概要などを中心にお知らせします。

平成19年度決算が認定されました

平成20年10月31日に開催されました三芳水道企業団議会定例会において、平成19年度水道事業会計決算が承認されましたので、その概要をお知らせします。

平成19年度につきましては、水道未普及地域解消事業に着手するとともに、浄水施設改良工事、配水管布設工事、配水管布設替工事等を実施し、浄水・配水施設の機能向上や漏水防止に努めてまいりました。

一方経営面では、水需要の停滞により水道料金収入は平成18年度と比較して減収となりましたが、職員給与費、修繕費等の経費の節減と関

係市及び県からの補助金交付などによって純利益が生じたことから、累積欠損金が減少することとなりました。

しかしながら、今後も安定給水に不可欠な施設の整備拡充や老朽施設の更新に多額の費用負担が見込まれるとともに、給水区域内人口の減少に伴い料金収入が減少していくことが見込まれ、厳しい経営状況が続くと思われますので、より一層の経営改善及びコストの縮減を推進し、健全な財政基盤の確立に努めてまいります。

平成19年度決算のあらまし

水道事業会計は、①収益的収支(水の浄化・配水、水道施設の維持管理、料金徴収に係る経費とそれを賄う料金収入)と②資本的収支(水道施設の新設・改良・更新に係る経費とそれを賄う補助金や企業債などの収入)の2つで構成されています。

平成19年度の収益的収支は22億6,642万円の収入に対し、20億9,774万円の支出で、1億6,868万円の利益が発生しました。


収入の主なもの水道料金16億756万円、県及び2市からの補助金6億5,203万円です。また、支出の主なもの受水費(南房総広域

水道企業団から水を購入)の10億230万円で、全体の約48%を占めています。


資本的収支は、2億6,047万円の収入に対し、6億5,752万円の支出となりました。収入の主なもの、企業債1億2,410万円、工事等負担金1億3,637万円、支出の主なもの水道未普及地域解消事業費908万円、建設改良費3億3,820万円、企業債の元金返済3億1,024万円です。

詳しくはホームページをご覧ください。

収益的収支 (単位:万円)

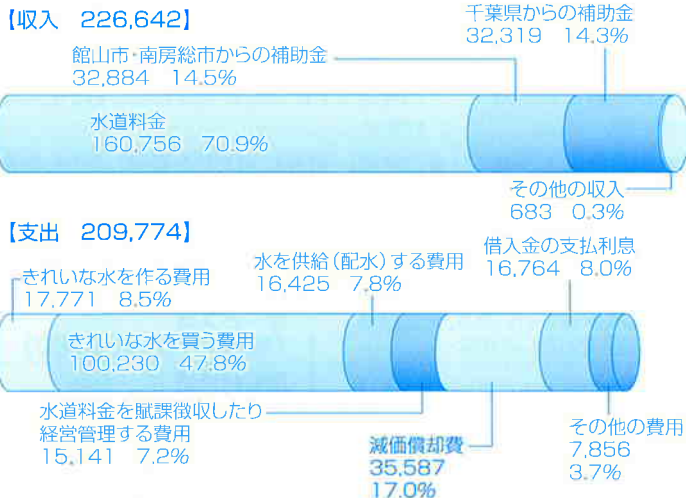

資本的収支 (単位:万円)

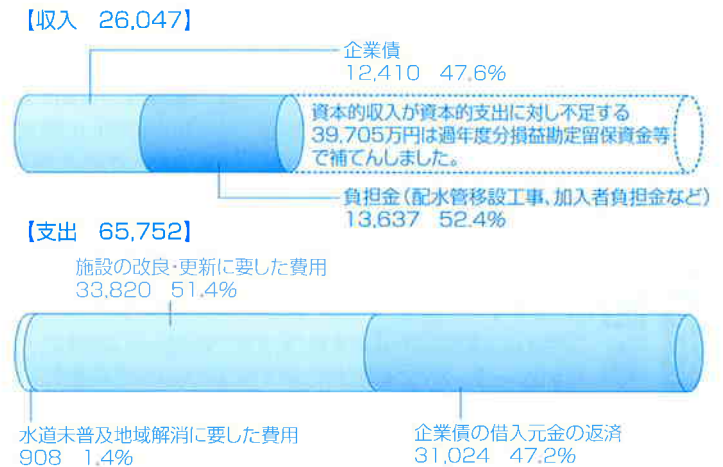

平成19年度業務量 (平成20年3月31日現在)

給水人口	年度末に給水を受けている人口	57,010人
給水件数	年度末に給水をしている契約件数	26,395件
年間総給水量①	年度中に給水区域に供給した水量	8,085,597m ³
年間有収水量②	給水量のうち料金をいただいた水量	6,402,281m ³
有収率②/①×100	料金収入となった水量の割合	79.2%
一日最大給水量	年度中で最も多く給水した日量 (8月14日)	28,771m ³
一日平均給水量	年度中の平均給水日量	22,091m ³

水1m³(1,000ℓ)当たりの収益と経費



平成19年度 工事の概要

■配水管布設工事 (新しい配水管を設置する工事)	413m	■配水管改良工事 (老朽化した配水管を新しくする工事)	584m
■配水管移設工事 (他の工事の支障となる配水管を移し替える工事)	1,415m	■浄水施設改良工事 (浄水場の施設・設備を改良する工事)	15件

裏面もご覧ください

水道メーターで漏水(水もれ)を確認しましょう

お住まいの状況やご家族の人数、水道の使い方は変わらないのに、最近、水道料金・水道使用量が増えてきたなど感じることはありませんか？

このような状況が顕著な場合は、水道メーターからお住まいの蛇口までの間のどこかで漏水している可能性があります。

この、漏水を簡単に確認する方法がありますので皆様も実際にお試し下さい。漏水は、思ってもいなかった場所や壁や床下の見えないところの水道管から発生するケースが多く、普段では見つけにくいものです。漏水の早期発見のためにも1月に1度は水道メーターを点検することをおすすめします。(※宅地内の水道設備(給水装置)はおお客様の財産ですから、お客様自ら管理していただくことになっています。)

また、水道メーターの点検の際には、検針を円滑かつ確実にを行うため、メーターボックス内外の清掃にもご協力願います。

■漏水の確認方法

- 1 まずはお宅の敷地内(出入口付近が多い)で水道メーターの入っている「メーターボックス」を見つけて下さい。
- 2 「メーターボックス」の中には、「水道メーター」と「止水栓(元栓)」があるはずですが。
- 3 「水道メーター」のふたを開くと、使用量を示すカウンターや使用状況を示す「回転針」と銀色の「回転板(円盤)→パイロット」といいます」があります。



④この「パイロット」で水道メーターの中を水が流れているかどうか判ります。(水を使っている時は水道メーターの中を水が流れるので、この「パイロット」がクルクル回ります。「パイロット」は微量な水流もとらえます。)

⑤次に、お宅の中の全ての蛇口を閉めて、完全に水道を使用しない状態にして下さい。

⑥再度、「水道メーター」の中の「パイロット」を見に行ってください。

⑦完全に水道を使用していない状態にもかかわらず、この「パイロット」が「少しでも、ゆっくりでも回っている」と、お宅の中のどこかで漏水していることが疑われます。

■漏水を修繕するには

漏水は、壁や床下の見えないところの水道管から発生するケースが多いので、漏水が疑われるまたは漏水を発見した場合は、原則として最寄りの水道設備工事店(三芳水道企業団指定水道工事店)にお早めにご相談下さい。

■漏水時の水道料金について

漏水があった場合は、お客様が実際に使用した水量が不明となりますが、宅内の水道設備はおお客様に管理責任がありますので、原則として水道メーターを通過した水量で水道料金を計算します。

ただし、1期分のみですが、お客様の過去の使用量の傾向から当期分の使用量を認定する制度(一度だけの適用となります)もありますので、企業団料金係までご相談下さい。

水道水を美味しく飲むコツ

水道水は、水質検査をしておりますそのまま安心してお飲みいただけますが、残留塩素(殺菌のため使用)によるカルキ臭が気になったり、味が良くないと感じられる方もいらっしゃると思いますので、水道水をよりおいしく飲んでいただくための簡単な方法をご紹介します。

●朝一番や、長い間留守にした後の蛇口から出る最初の水は、殺菌に必要な残留塩素がなくなっていることがありますので、最初のバケツ一杯程度は食器洗いなど飲み水以外にお使い下さい。

外にお使い下さい。

- 天気の良い日には、透明なビンに入れて、ふたをせずに1時間程度日光に当てると、紫外線的作用により、塩素が分解されてカルキの臭いがなくなります。
- やかんのふたをあげたまま、5分以上煮沸させても、カルキの臭いをとることができません。



●飲み水の場合、体温に比べて20~25度低いとき、最もおいしく感じると言われています。特に夏は、水道水の水温が上がっていますので、15度前後に冷やせば、よりおいしく飲んでいただけますし、左記のように臭いを取ってから冷やせばさらにおいしくなります。

★ご注意! 日光に当てたり煮沸したりした水道水は塩素の殺菌効果が無くなっていますので、なるべく早めに使い切ってください。

水道Q&A

Q 家の中の水道の修理はどうしたらよいですか

A 三芳水道企業団では、水道本管(配水管)から第一バルブまたは水道メーターまでの修繕は行いますが、家の中の水道設備は、各個人の財産で企業団の設備ではありません。そのため、家の中の設備はすべてみなさまのご負担となります。みなさまの判断で、企業団指定の水道工事店へ修理をご依頼ください。
相談窓口 施設維持班(22-3783)

三芳水道企業団の相談窓口

●新しく水道を引いたり、水道設備の改造をしたいときは…	サービス係 (電話0470-22-3782)
●道路などで漏水を見つけたときは…	施設維持班 (電話0470-22-3783)
●水道料金や使用者変更、使用開始(中止)などについては…	料金係 (電話0470-22-3729)
●水道水の水質については…	浄水班(作名浄水場) (電話0470-23-3097)

水道工事は館山市水道管工事協同組合 加盟店へご用命下さい ー誠意をもって対応します!!ー 組合電話番号0470-22-6382

館山市

- 館山地区
館山設備工業(株)
丸高石油(株)
市川住宅設備
- 北条地区
(株)ユタカ設備工業所
市川水道工事
(株)市川ポンプ店
- (株)山崎設備工業
(株)亀入ポンプ店
(株)川名商店
(株)山崎工務店
(株)高橋農機店
(株)杉山住宅設備
(株)商栄社
- 那古・船形地区
白幡興業(株)
(株)八幡電気
高尾設備工業(株)
- 神戸・富崎地区
(株)石井管工
(株)伊勢庄商店
館山市相浜漁業協同組合

南房総市

- 三芳地区
(株)山本住設
- 富山地区
(株)青木酸素商店
- 富浦地区
(株)ウェーブタカハシ
高木設備
堀川製作所
- (株)真木商店
- 千倉地区
安房住宅設備機器(株)
- 丸山地区
(株)ダンレイメンテナンス
- 和田地区
(株)佐久間総合設備

三芳水道企業団のホームページをぜひご覧下さい。水道に関するより詳しい情報が掲載されています。

ホームページアドレス http://www.awa.or.jp/home/pww_344/

表面もご覧ください