

蛇口から  
あふれるぼくらの  
夢・未来  
平成23年度第53回水道週間標語

三芳水道企業団情報誌

# 三水通信

第8号

平成23年5月10日発行

HPアドレス [http://www.awa.or.jp/home/pww\\_344/](http://www.awa.or.jp/home/pww_344/)

発行：三芳水道企業団  
〒294-8601  
館山市北条1145-1  
館山市役所内  
電話0470-22-3729  
FAX0470-22-2220

三芳水道企業団の情報誌「三水通信第8号」をお届けします。  
本号では、企業団の平成22年度業務量や平成23年度の予算の概要などを中心にお知らせします。

## 有収水量は前年対比0.1ポイントの増

～三芳水道企業団の平成22年度業務量（概要）をお知らせします～

水道料金収入の元になっている年間有収水量は6,235,703㎡で前年対比0.1ポイントの増加となりました。21年度までは3年連続微減の傾向にありましたが、平成22年度微増となった背景には給水件数の増加が考えられます。

水道事業は水道料金が収入の大部分を占めているため、水需要の増加が望まれますが、ご家庭や企業でも、節約・経費節減・省エネなどの意識を持つことも大切なことです。

主な業務量として給水人口、給水件数や年間総給水量などを下の表にまとめました。

三芳水道企業団では、重要なライフラインである水道施設を維持し、安心・安全な水を皆様に供給していくために、施設や設備の適正な管理、経営の合理化に努めるとともに、受益者負担の原則に則して確実な料金収入の確保に努めてまいります。

### 業務量の推移 (最近3カ年)

項目及び説明	年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
給水人口	人	56,763	56,222	57,239
給水件数	件	26,669	26,950	27,519
普及率	%	96.3	95.7	97.8
年間総給水量	㎡	7,860,906	<b>7,613,286</b>	<b>7,757,583</b>
年間有収水量	㎡	6,232,741	6,229,605	6,235,703
一日最大給水量	㎡/日	27,665	26,061	26,294
一日平均給水量	㎡/日	21,537	20,858	21,254
供給単価	円/㎡	236.54	235.54	234.84
給水原価	円/㎡	326.82	<b>320.22</b>	321.25

## 平成23年度三芳水道企業団事業予算のあらまし


水道事業予算は、①水道料金収入や水の浄化や配水、水道施設の維持管理、水道料金の賦課徴収など水道事業の運営に係る収入・支出に関する予算（これを収益的収支予算といいます。）と②水道本管や浄水場などの水道施設の新設・改良・更新に要する費用とそれを賄う財源として補助金や企業債などの設備にかかる収入・支出に関する予算（これを資本的収支予算といいます。）の2つで構成されます。

本年度の予算につきましては、老朽管更新事業として、基幹管路である南房総市千代地区の配水管布設替工事を実施する予定です。その他、経年劣化した重要設備の更新や料金収納業務等の委託などがあげられます。


平成23年度予算の概要を下に円グラフで示します。（金額は税込みです。）

詳しくはホームページをご覧ください。

### 収益的収支予算 水道事業の運営に関する収支

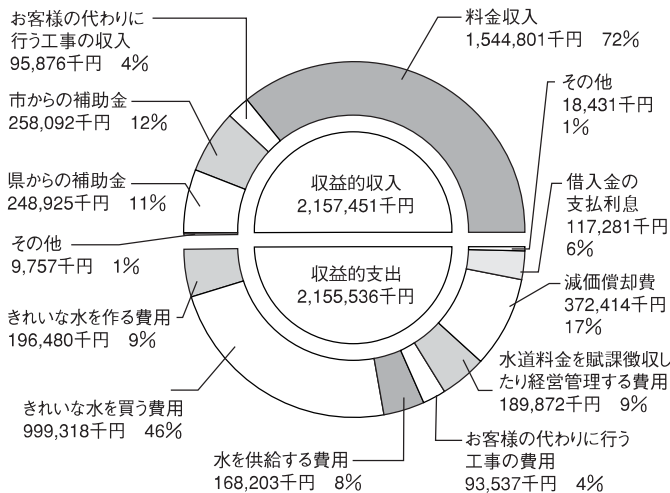

### 資本的収支予算 水施設の新設・改良・更新に関する収支

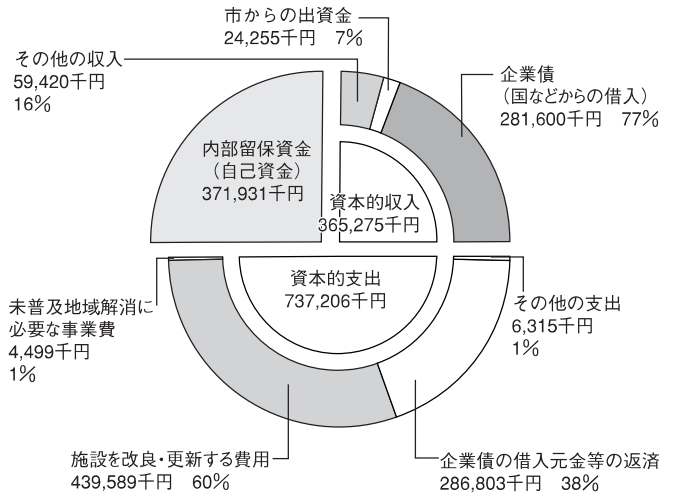

裏面もご覧ください

# ご安心ください 三芳水道の水

**Q** 福島原発事故により3月23日、東京都の金町浄水場で乳児(1歳未満)の飲用についての摂取基準を超える放射性物質が検出され、同じ利根川水系を利用している三芳水道企業団の給水区域を含む安房地域でも飲用を控えてくださいと発表されました。安房地域にも影響があったのでしょうか。

**A** 当時は「万が一を想定、あくまでも念のために…」との前提で発表しました。当企業団に入る利根川の水は、取水口から約100kmの大多喜浄水場(南房総広域水道企業団)を経由して館山市出野尾地内の出野尾配水場並びに南房総市富浦町宮本地内の宮本配水場の2か所に入ります。当日の大多喜浄水場の分析結果は安全でした。

○三芳水道企業団や南房総広域水道企業団では水道水に含まれる放射性物質の検査を実施しています。検査の結果、不検出あるいは国の示す暫定指標値を下回り、水道水を飲用しても健康に影響を与えない結果となっています。今後も継続して検査を実施し、ホームページ等でお知らせいたします。

## 最近の各浄水場検査結果

平成23年4月25日現在

浄水場名	採取日	放射性ヨウ素 (131)	放射性セシウム (137)
作名浄水場 増間浄水場 山本浄水場 (三芳水道企業団)	3月23日から 4月20日まで	不検出	不検出
大多喜浄水場 (南房総広域水道企業団)	3月23日から 4月24日まで	不検出あるいは 暫定規制値以下 <small>(※検出された数値は、10ベクレル/kg未満でした。)</small>	不検出

(参考1) 原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する指標値

放射性ヨウ素(飲料水) 300ベクレル/kg

放射性セシウム(飲料水) 200ベクレル/kg

(参考2) 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値

放射性ヨウ素(飲料水) 100ベクレル/kg

※「ベクレル」とは放射性物質が放射線を出す能力を表す単位

## 節水のお願い



水は「限りある大切な資源」です。今年は雨量が少なく、作名ダムや増間ダムの貯水量も減少傾向にあります。このため、各職場やご家庭での節水にご協力をお願いいたします。

### ■節水のポイント

1. こまめに蛇口を閉め、流しっぱなしを防ぎましょう。
2. 洗濯や洗車などには風呂水を再利用し、水を有効に使いましょう。
3. お風呂のシャワーは約18分間の流しっぱなしで約湯船1杯と同量になります。
4. こまめにメーターを見て「水漏れ」がないかチェックしましょう。

## ●検針にご協力ください。

メーターの検針は、2か月に1回検針員がお伺いし、使用水量と請求予定額をお知らせする大切なものです。そのため、お客様には、注意していただかなければならないことがあります。

1. メーターボックスの上には物を置かないでください。
2. メーターボックスの上に自動車等をとめないでください。
3. 犬は出入り口やメーターボックスから離して必ずつないでおいてください。
4. 家の増改築などで、メーターボックスが屋内、床下になる場合、移動してください。
5. メーターボックスの中に水や泥水が入らないように、いつもきれいにしておきましょう。(漏水の発見にも役立ちます。)

## 三芳水道企業団の相談窓口

●水道料金や使用者変更、使用開始(中止)などについては…	お客様サービスセンター (電話0470-25-7311)
●道路などで漏水を見つけたときは…	施設維持班 (電話0470-22-3783)
●新しく水道を引いたり、水道設備の改造をしたいときは…	業務係 (電話0470-22-3782)
●水道水の水質については…	浄水班(作名浄水場) (電話0470-23-3097)

三芳水道企業団のホームページをぜひご覧ください。水道に関するより詳しい情報が掲載されています。  
ホームページアドレス [http://www.awa.or.jp/home/pww\\_344/](http://www.awa.or.jp/home/pww_344/)