



作名1F計装盤（参考図）

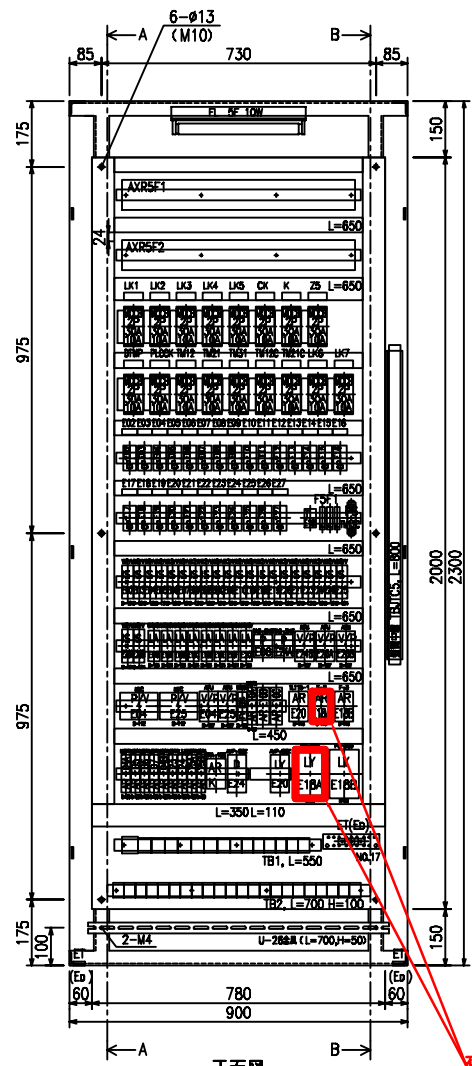


正面図


交換箇所

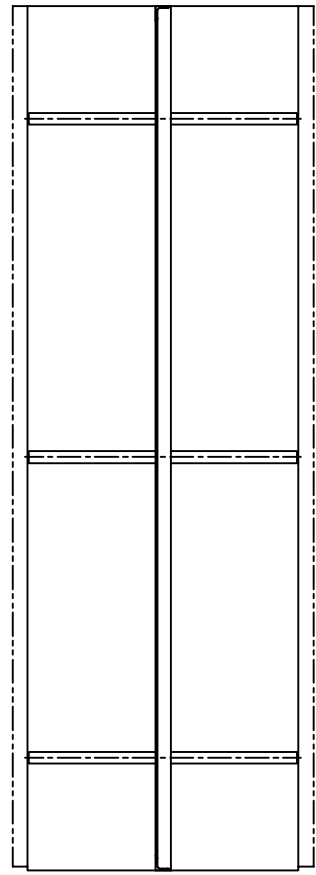

A-A矢視図

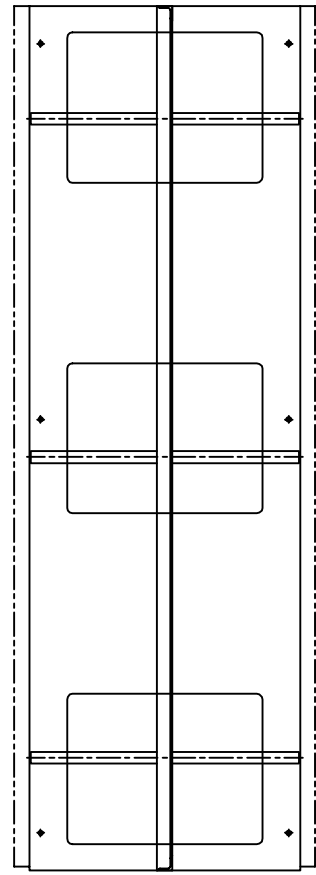

B-B矢視図

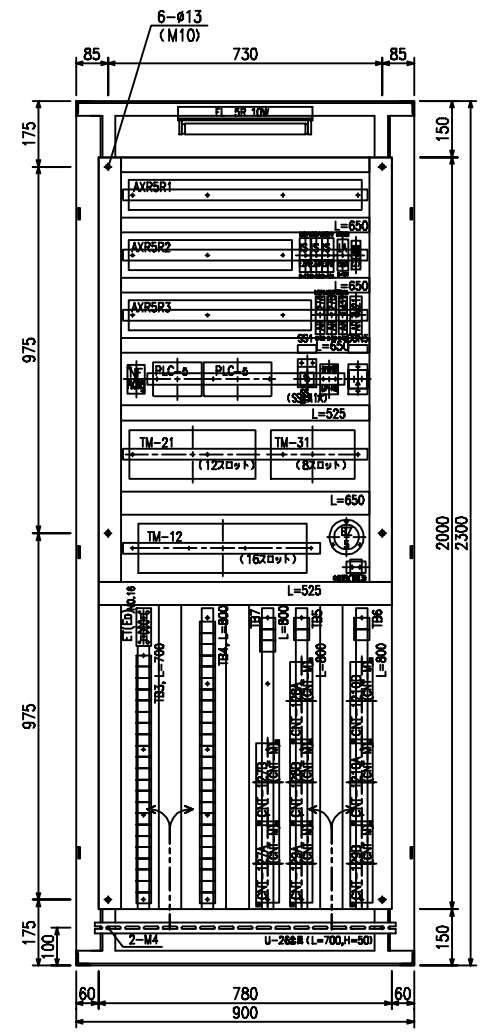

背面図

銘板	No.	名称	寸法
LK	LK1	子番	20x50xt2
	LK2	子番	20x50xt2
	LK3	監視電源系電源	20x50xt2
	LK4	子番	20x50xt2
	LK5	温度計電源	20x50xt2
	LK6	子番	20x50xt2
	LK7	子番	20x50xt2
CK	CK	制御電源	20x50xt2
	K	計装電源	20x50xt2
Z5	Z5	電圧	20x50xt2
	DTMP	薬品注入機電圧	20x50xt2
PL	PL	PLC電源	20x50xt2
	TM12	排水設備	20x50xt2

銘板	No.	名称	寸法
TM	TM21	排水設備	20x50xt2
	TM31	排水設備	20x50xt2
TM	TM12C	排水設備	20x50xt2
	TM21C	排水設備	20x50xt2
CON	CON5	保守用コンセント	20x50xt2
	SS1	生物センサー異常	20x50xt2

銘板	No.	名称	寸法
E	E02	長層取水ゲート開度	16x40xt2
	E03	長層取水ポンプ井水位	16x40xt2
E	E04	長層排水流量	16x40xt2
	E05	気温	16x40xt2
E	E06	排水水温	16x40xt2
	E07	ダム水位	16x40xt2
E	E08	取水流量	16x40xt2
	E09	取水流量調節弁開度	16x40xt2
E	E10	排水流量	16x40xt2
	E11	前次排水注入量	16x40xt2
E	E12	硫酸貯留槽水位	16x40xt2
	E13	硫酸注入量	16x40xt2
E	E14	沈降池PH	16x40xt2

銘板	No.	名称	寸法
E	E15	前PAC注入量	16x40xt2
	E16	後PAC注入量	16x40xt2
E	E17	中間次排水注入量	16x40xt2
	E18	浄水水位	16x40xt2
E	E19	浄水流量	16x40xt2
	E20	配水池水位	16x40xt2
E	E21	配水池監視電線	16x40xt2
	E22	送水ポンプ注入量	16x40xt2
E	E23	配水監視電線	16x40xt2
	E24	配水流量	16x40xt2
E	E25	小配水流量	16x40xt2
	E26	給水流量	16x40xt2
E	E27	送水流量	16x40xt2

銘板	No.	名称	寸法	取付	備考
SS	SS-LF	入 一 切			

作名浄水場No.1浄水池水位計交換工事	
令和6年度	
路線名	
工事箇所	鮎山市作名570番地の1
図面種別	作名1F計装盤（参考図）
図面番号	全 5 葉 のうち 第 3 号
縮尺	FREE
三芳水道企業団	