



作名浄水場1F計装盤 S=FREE

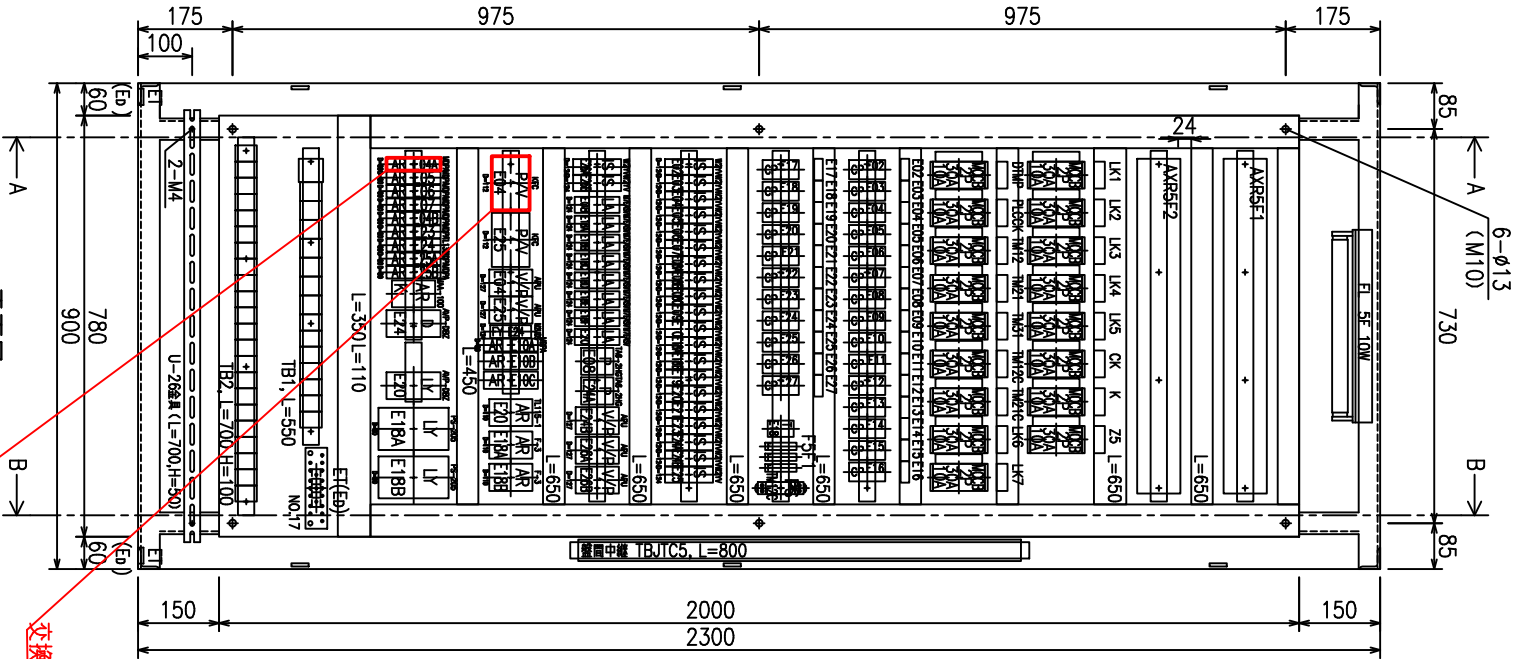


正面図

交換箇所 (信号線用避雷器)


交換箇所 (流量変換器)

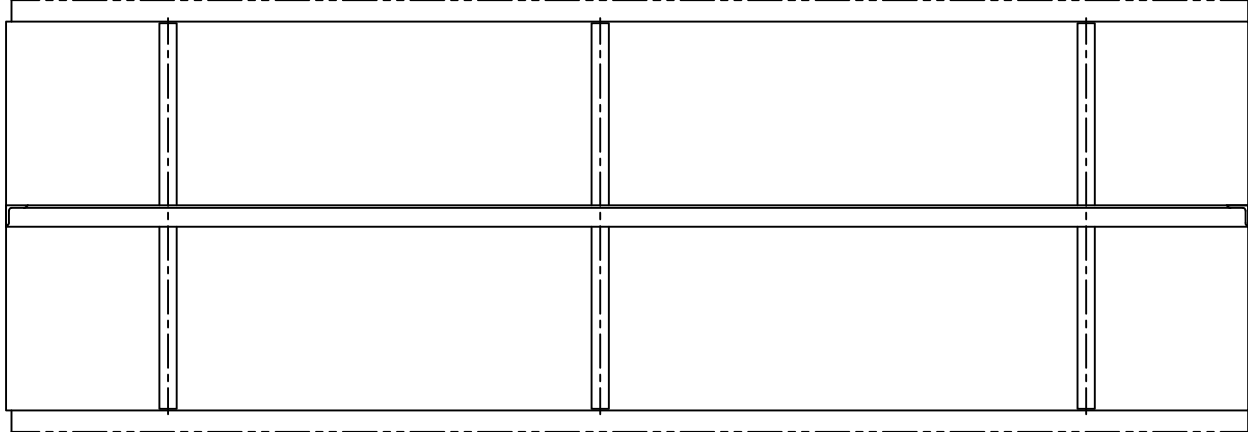

A-A矢視図

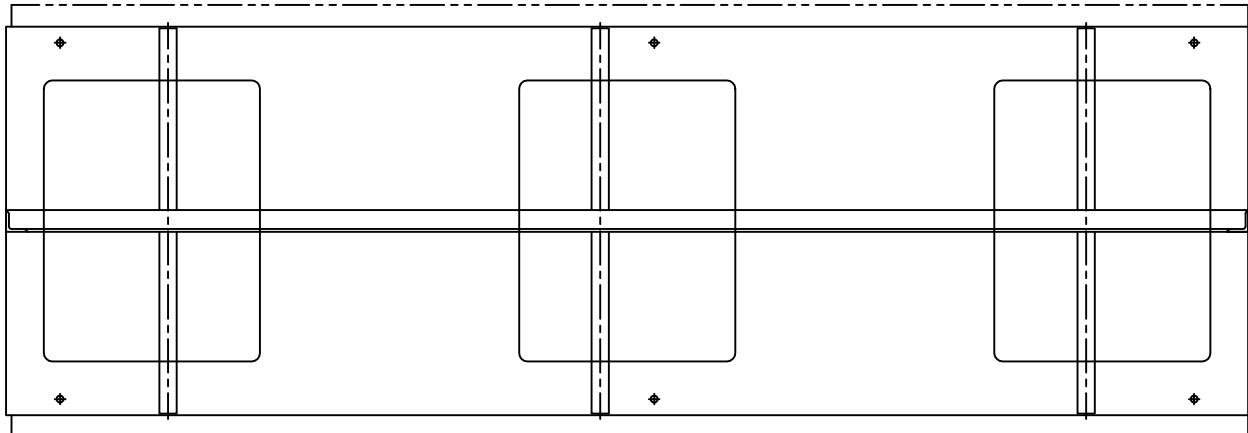

B-B矢視図

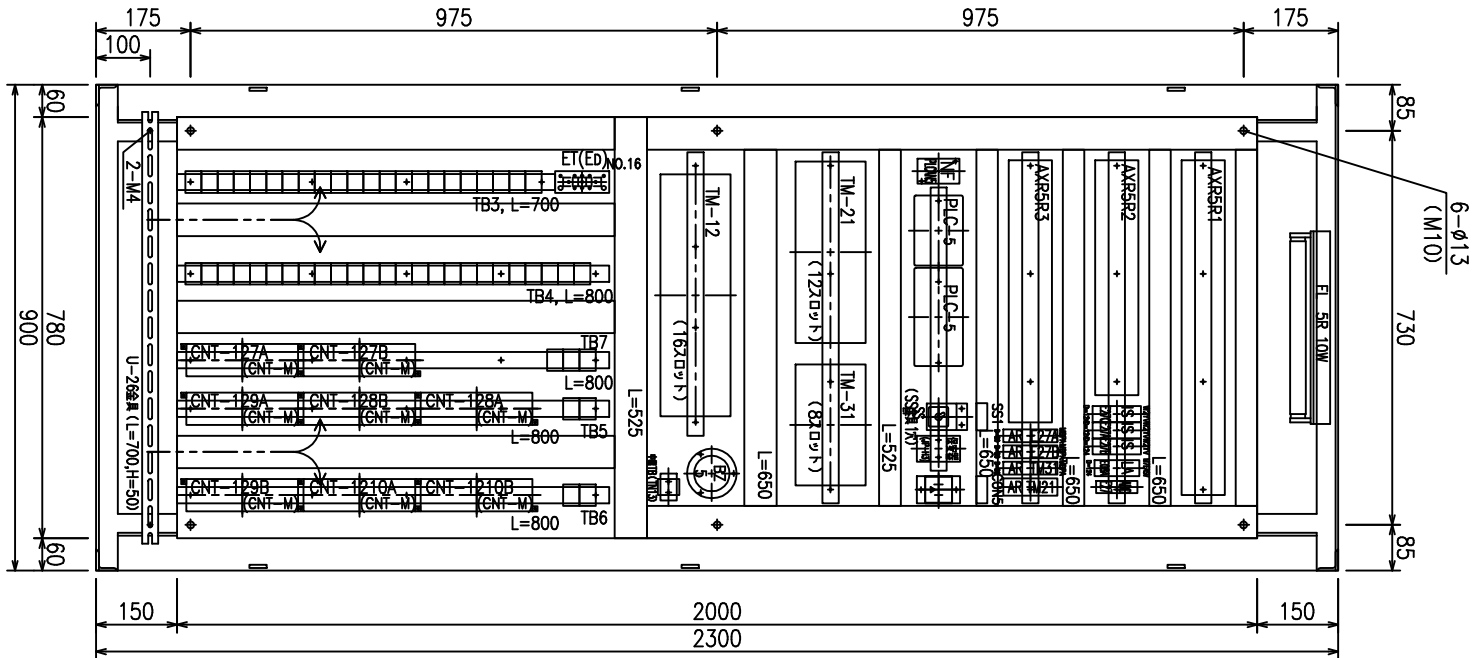

背面図

銘板		
No.	名称	寸法
LK1	予備	20x50x12
LK2	予備	20x50x12
LK3	残留塩素系電源	20x50x12
LK4	予備	20x50x12
LK5	温度計電源	20x50x12
LK6	予備	20x50x12
LK7	予備	20x50x12
CK	制御電源	20x50x12
K	計装電源	20x50x12
Z5	雑電源	20x50x12
DTMP	薬品注入機室 テレビ-9盤	20x50x12
PLCCK	PLC電源	20x50x12
TM12	浄水設備 テレビ-9電源 (ZU-7)	20x50x12

銘板		
No.	名称	寸法
TM21	薬注設備 テレビ-9電源 (Z7-7)	20x50x12
TM31	長堰取水場 テレビ-9電源 (Z7-7)	20x50x12
TM12C	浄水設備テレビ-9 入出力電源	20x50x12
TM21C	薬注設備テレビ-9 入出力電源	20x50x12
CON5	保守用コネクタ AC100V 5A	20x50x12
SS1	生物セツサー異常強制切	20x50x12

銘板		
No.	名称	寸法
E02	長堰取水ゲート開度	16x40x12
E03	長堰取水ポンプ井水位	16x40x12
E04	長堰排水流量	16x40x12
E05	気温	16x40x12
E06	原水水温	16x40x12
E07	ダム水位	16x40x12
E08	取水流量	16x40x12
E09	取水流量調節弁開度	16x40x12
E10	原水濁度	16x40x12
E11	前次排水入量	16x40x12
E12	硫酸貯留槽液位	16x40x12
E13	硫酸注入量	16x40x12
E14	硫酸池PH	16x40x12

銘板		
No.	名称	寸法
E15	前PAC注入量	16x40x12
E16	後PAC注入量	16x40x12
E17	中間次排水入量	16x40x12
E18	浄水池水位	16x40x12
E19	浄水濁度	16x40x12
E20	配水池水位	16x40x12
E21	配水池残留塩素	16x40x12
E22	追加次排水入量	16x40x12
E23	配水池残留塩素	16x40x12
E24	配水流量	16x40x12
E25	小配水流量	16x40x12
E26	給水流量	16x40x12
E27	送送流量	16x40x12

銘板			
No.	名称	寸法	備考
SS-LF	入一切		

長堰取水流量計更新工事			
令和7年度			
路線名	館山市作名570番地の1		
工事箇所	作名浄水場1F計装盤		
図面種別	全6葉のうち 第4号		
図面番号	縮尺		
箱尺	FREE	内容表示	
三芳水道企業団			